


NOTICE DE MONTAGE

BALLON

TAMPON 200/300/500L

NM-Notice de montage - KH_BALMEL XXX

Ballon de stockage d'énergie Tampon

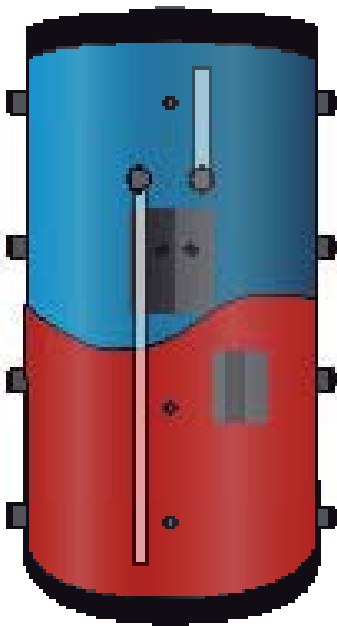


Des solutions d'économies d'énergies durables.



Ballon TAMPONS 200-300-500 litres

Accumulation d'eau de chauffage et/ou de refroidissement
 Piquage 1"1/2 disponible pour résistance électrique d'appoint
 Nombreux piquages 1/2" pour sondes
 Fixations prévues pour le module hydraulique primaire et le vase d'expansion
 Piquages supérieurs stratifiés pour une meilleure circulation
 Isolation mousse polyuréthane
 Finition extérieure pvc couleur orange

Vue de haut

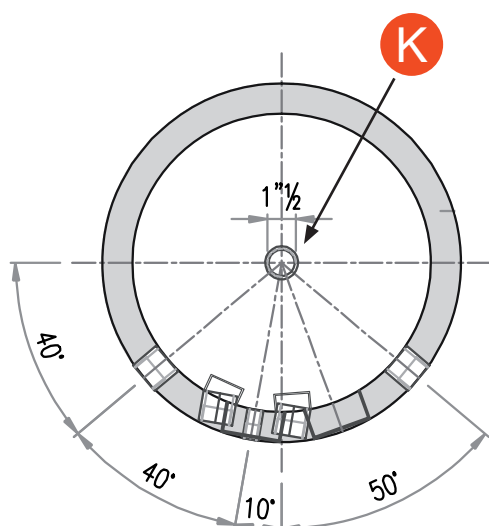

	DESCRIPTION	TAMPON
A	Depuis PAC	1" 1/2
B	Vers PAC	1" 1/2
C	Départ radiateurs	1" 1/2
D	Depuis chaudière	1" 1/2
E	Vers chaudière	1" 1/2
F	Retour radiateurs	1" 1/2
G	Appoint électrique	1" 1/2
H	Sortie ECS chaud	-
I	Entrée ECS froid	-
J	Anode	-
K	Purgeur d'air	1"1/2
L	Sonde	1/2"
M	Entrée échangeur	-
N	Sortie échangeur	-
O	Vidange	1"1/2
P	Rebouclage ecs	-

